

Comune di Nole
Città Metropolitana di Torino

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA
ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE
SANDRO PERTINI
VIA GENOVA N.7**

Progetto esecutivo

Abaco serramenti

PROGETTISTA



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Arch. Roberta Maggio

Ing. Fabio Sessa

Arch. Valeria Spada

Via Maggiovetto, 11 - 10010 Bairo (TO)

tel. +39 0124 570455 - fax +39 0124 570211 - mail info@playprogetti.it


DATA: Novembre 2015

ELABORATO

E' vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata.

11


SIGLA	N. TOT	
S1	N. 7	

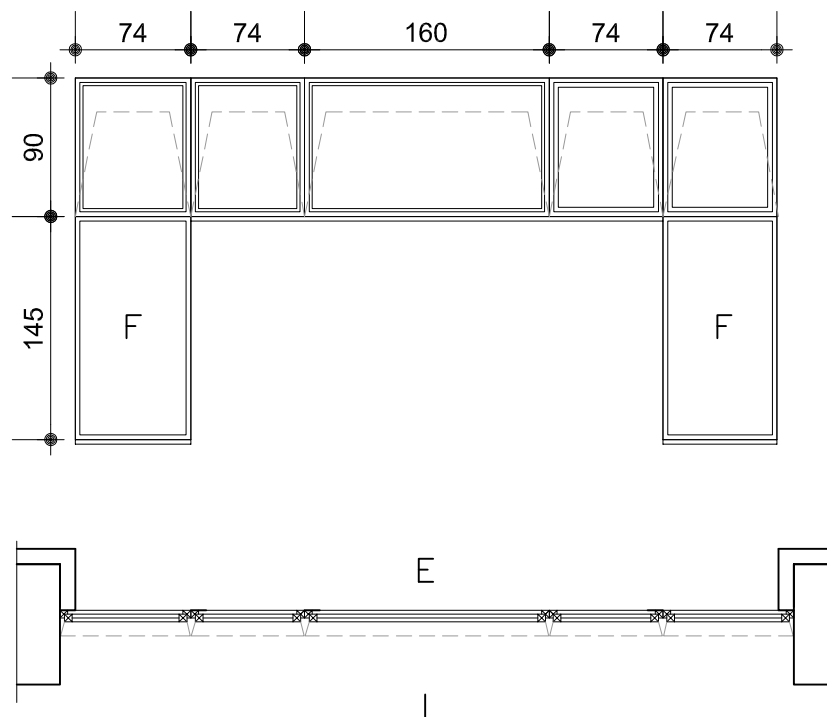

Serramento esterno in profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 2,00$ e $> 1,8$ W/m^2K (UNI EN ISO 10077-2). Per quanto riguarda i limiti di contenimento acustico, dovranno rispettare la normativa DCPM 05-12-97. Colore a scelta della DLL.



- Apertura a vasistas dei serramenti superiori
- Occhiello interno in alluminio
- Trasmittanza max serramento: $1.7W/mqK$
- Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta pellicola di polivinilbutirrale.
vetro 4+4/12/4+4 magnetronico
(B.E. 1 lastra)+aria $U = 1,6$ W/m^2K
e $RW =$ c.a 37dB PVB minimo sp. 0,76
classi minime P2A e 1B1
- Serramenti inferiori fissi

SIGLA	N. TOT	
S2	N. 1	

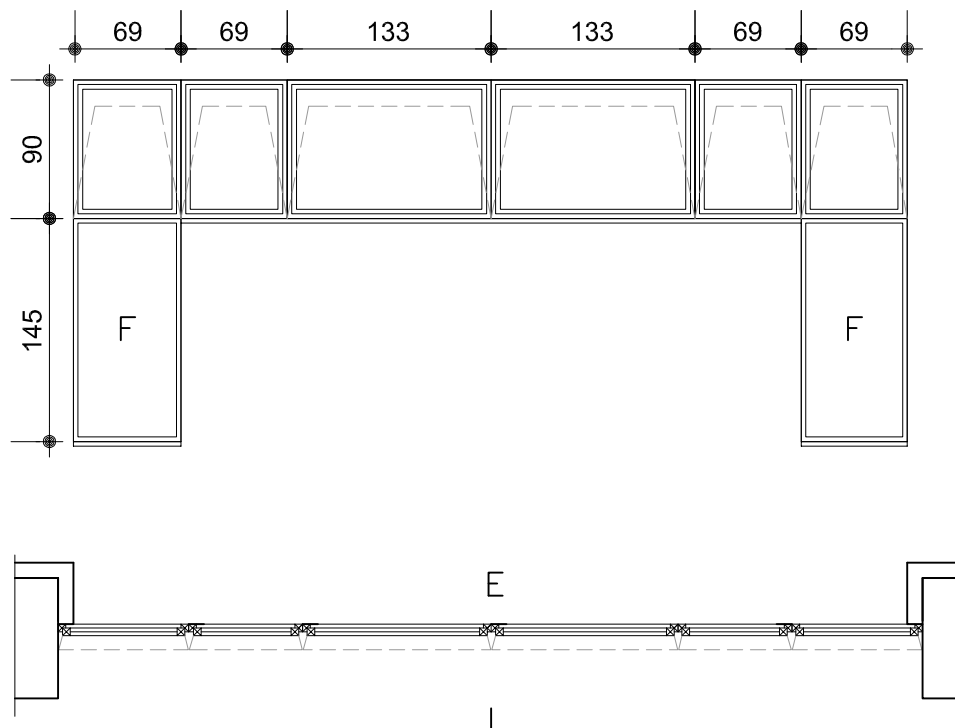

Serramento esterno in profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 2,00$ e $> 1,8$ W/m^2K (UNI EN ISO 10077-2). Per quanto riguarda i limiti di contenimento acustico, dovranno rispettare la normativa DCPM 05-12-97. Colore a scelta della DLL.

- Apertura a vasistas dei serramenti superiori
- Occhiello interno in alluminio
- Trasmittanza max serramento: $1.7W/mqK$
- Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta pellicola di polivinilbutirrale.
vetro 4+4/12/4+4 magnetronico
(B.E. 1 lastra)+aria $U = 1,6$ W/m^2K
e $RW =$ c.a 37dB PVB minimo sp. 0,76
classi minime P2A e 1B1
- Serramenti inferiori fissi

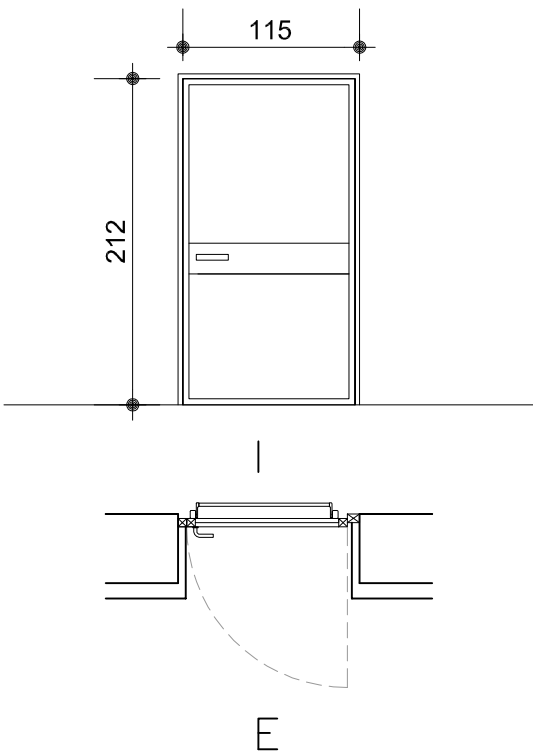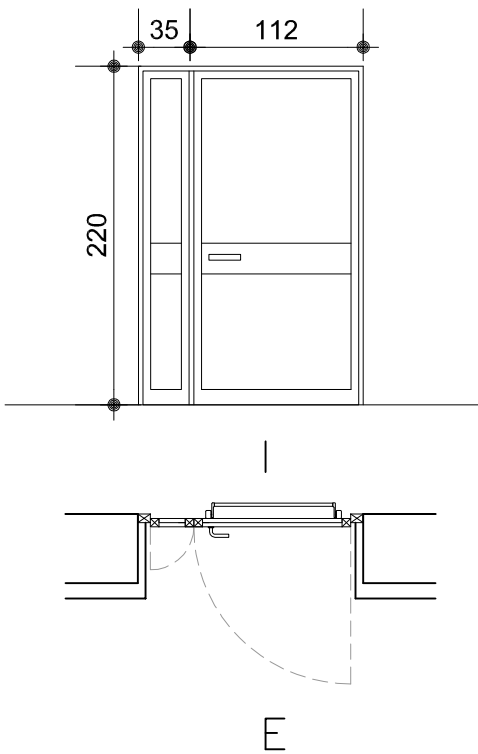SIGLA	N. TOT		SIGLA	N. TOT	
S3	N. 1		S4	N. 1	
					
Serramento esterno in profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 2,00$ e $> 1,8$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Per quanto riguarda i limiti di contenimento acustico, dovranno rispettare la normativa DCPM 05-12-97. Colore a scelta della DLL.		Serramento esterno in profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei telai $U_f = \leq 2,00$ e $> 1,8$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Per quanto riguarda i limiti di contenimento acustico, dovranno rispettare la normativa DCPM 05-12-97. Colore a scelta della DLL.			
– Apertura ad anta – Maniglione antipanico (esistente) – Trasmittanza max serramento: 1.7W/mqK – Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta pellicola di polivinilbutirrale. vetro 4+4/12/4+4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 37dB PVB minimo sp. 0,76 classi minime P2A e 1B1		– Apertura ad anta – Maniglione antipanico (esistente) – Trasmittanza max serramento: 1.7W/mqK – Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta pellicola di polivinilbutirrale. vetro 4+4/12/4+4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 37dB PVB minimo sp. 0,76 classi minime P2A e 1B1			

